

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Wszystkich Świętych
w Kolbuszowej
ul. Narutowicza 6, 36-100 Kolbuszowa
NIP 814-15-14-797

PWS.R.3.2020

Kolbuszowa, dnia 28.02.2020 r.

Wszyscy wykonawcy

dotyczy zadania pn.: „Przebudowa budynku „Katechetówki” w wykonaniem instalacji wewnętrznych w celu zmiany sposobu użytkowania na „Dom Wsparcia Rodziny”.

Zamawiający, tj. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 6, 36-100 Kolbuszowa, woj. Podkarpackie odpowiada na pytania, które wpłynęły w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa budynku „Katechetówki” w wykonaniem instalacji wewnętrznych w celu zmiany sposobu użytkowania na „Dom Wsparcia Rodziny”:

Pytanie nr 1:

Czy zadanie przewiduje montaż nowego pieca gazowego, ponieważ według opisu technicznego do projekt instalacje C.W.U. i C.O. są zasilane z istniejącego pieca 2 funkcyjnego, natomiast w przedmiarach jest przewidziany kocioł gazowy kondensacyjny 30 kW.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zadanie przewiduje montaż nowego kotła gazowego 2- funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania c.o. i c.w.30 kW zgodnie z przedmiarem robót. Opis techniczny do projektu instalacji C.W.U. i C.O. zawiera błąd pisarski.

Pytanie nr 2:

Proszę o parametry windy osobowej i gastronomicznej.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Parametry windy:

WINDA OSOBOWA

Wymiary szybu zostały określone na rysunkach projektu budowlanego i wynoszą: szerokość -165, głębokość - 196

Pozostałe parametry:

- kabina przystosowana dla osób niepełnosprawnych : szerokość -110, głębokość - 140
- zaniżone nadszybie
- napęd elektryczny
- udźwig 630 kg - 8 osób
- ilość przystanków -3
- ilość dojeżdż - 3
- kabina przelotowa
- nadszybie -273 cm, podszybie -100 cm
- drzwi EI30 w poziomie piwnicy

WINDA TOWAROWA

- wymiary szybu: szerokość - 90, głębokość - 75
- stal nierdzewna austenityczna 1.4301
- napęd elektryczny
- udźwig -100kg
- ilość przystanków -3

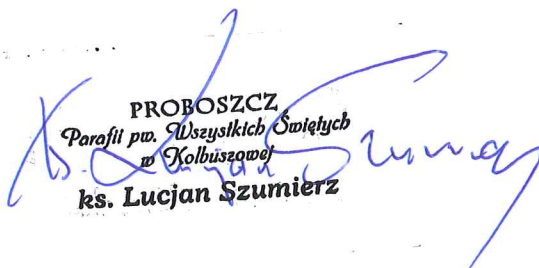
- ilość dojcć do szybu - 4
- kabina przelotowa na wprost i pod kątem 90 stopni - dojścia z 3 stron
- drzwi szybowe ręczne gilotynowe
- konstrukcja samonośna do obudowy

Pytanie nr 3:

Proszę o doprecyzowanie co do napisu na budynku - w jakiej technice ma zostać wykonany, jaką ma być wielkość liter.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Napis wykonany ze styroduru plus opcjonalnie lico z pcv. Wielkość liter -50 cm


PROBOSZCZ
Parafia pw. Wszystkich Świętych
w Kolbuszowej
ks. Lucjan Szumierz